

Pöyry Environment a.s.
Pobočka Ostrava

Varenská 49
701 00 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Moravská Třebová
Ing. Mi/2013/ 753 Ing. D. Mikulková/144 2013-03-21

Vyjádření VHOS, a.s. k existenci podzemních sítí pro akci:

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka

Platnost tohoto vyjádření končí dne: **21.03.2014**

V dotčené lokalitě se nenachází žádné hlavní podzemní vedení, které v současné době provozuje VHOS, a.s.

Z tohoto důvodu se k navrženému řešení revitalizace nevyjadřujeme.

Pouze upozorňujeme, že v současnosti majitelé přilehlých nemovitostí na ul. Brněnská mají do původního koryta toku, které je určeno k zasypání, zaústěny odpadní, respektive dešťové, vody ze svých nemovitostí.

Při jakýchkoli zásazích v místech, kde do původního koryta jsou zaústěny zatrubněné vodoteče, je nutno tyto zásahy odsouhlasit s majitelem těchto zatrubnění, či jejich správci (město M. Třebová, respektive Technické služby města). Vzhledem ke stavu stávajícího zatrubnění bezejmenného potoka za stávající střední školou na ul. Brněnská (protispád, malá kapacita) doporučujeme výše zmíněnou akci provádět v součinnosti s úpravou tohoto zatrubnění – viz přiložená zpráva a návrh úprav (přiložené informace byly předány zástupcům města v r. 2012).



VHOS, akciová společnost, Moravská Třebová
Nádražní 1430/6
[T] +420 461 357 141, 104
[F] +420 461 357 190 5/10
IČO: 48172901 DIČ: CZ48172901

Ing. Milan Novotný
Ing. Milan Novotný
vedoucí provozního útvaru

Příloha: 1x situace se zákresem
1x zpráva a návrh úprav

Na vědomí: 1) ČOV Moravská Třebová-p.M.Šibor
2) Město M. Třebová-odbor RM – ing.M. Netolický

Zatrubněný potok-lokalita za školou SOU

Do stávajícího zatrubnění je za školou na ul. Brněnská svedena vodoteč, vedoucí za bytovými domy na ul. Brněnská. Do této vodoteče jsou svedeny části střech z těchto bytových domů. Součástí akce „Revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka je odklon původního koryta, s tím že původní korytu bude fyzicky zrušeno, tj. zasypáno. Z PD, kterou má VHOS, a.s. k dispozici není patrné, zda v rámci výše citované akce bude řešeno i přepojení těchto původních vyústění z jednotlivých nemovitostí. Ačkoli jsou všechny domy na ul. Brněnská napojeny do veřejné kanalizace, je vhodné ctít stávající platnou legislativu a pokud je to možné, do veřejné kanalizace nenapojovat další dešťové vody. Zákon stanoví, že likvidace těchto dešťových vod je vhodné řešit vsakem či odvedením do vodoteče.

Již v r. 2008 byla pro město zpracována zpráva o stavu spodní části zatrubněného potoka.

Z této zprávy vyplynuly následující závěry:



- odklonit zatrubněnou vodoteč ze stávající šachty č. 1050 přímo do vodoteče – mělo by být vyřešeno v rámci revitalizace údolní nivy Třebůvky

POZOR: Nutno však vyřešit odvodnění stávající bytové zástavby, která je v současnosti zaústěna do původního koryta

- provést úpravy výpustního objektu – chybí opevnění břehů apod.
(foto z r. 2008)

- z důvodu zlepšení hydrauliky by bylo vhodné odstranit protispád mezi šachtami č. 1052a – 1051

včetně prohloubení koryta vodoteče

DOPORUČENÍ:


Zpracovat PD na přeložení stávajícího zatrubnění v úseku s protispádem potrubí, včetně úpravy výpustního objektu a koryta po zaústění „revitalizace“. Dle hloubek vodoteče buď kopírovat stávající trasu, případně zatrubnění prodloužit až do místa, kde bude zahájena úprava toku v rámci stavby „Revitalizace údolní nivy Třebůvky“. Bylo by vhodné při návrzích spádů a profilů zatrubnění vycházet z posouzení kapacity zatrubnění, který byl zpracován při přípravě PD lokality „JIHOZÁPAD“. VHOS, a.s. tento propočít k dispozici nemá.


Za VHOS, a.s. vypracoval útvar PRV
V Mor. Třebové 3.5.2011, D.Mikulková

x le arstēm' (zarēnēm')

— ket vprizpachu

nyv' g'instu' objekt (DN 1000)

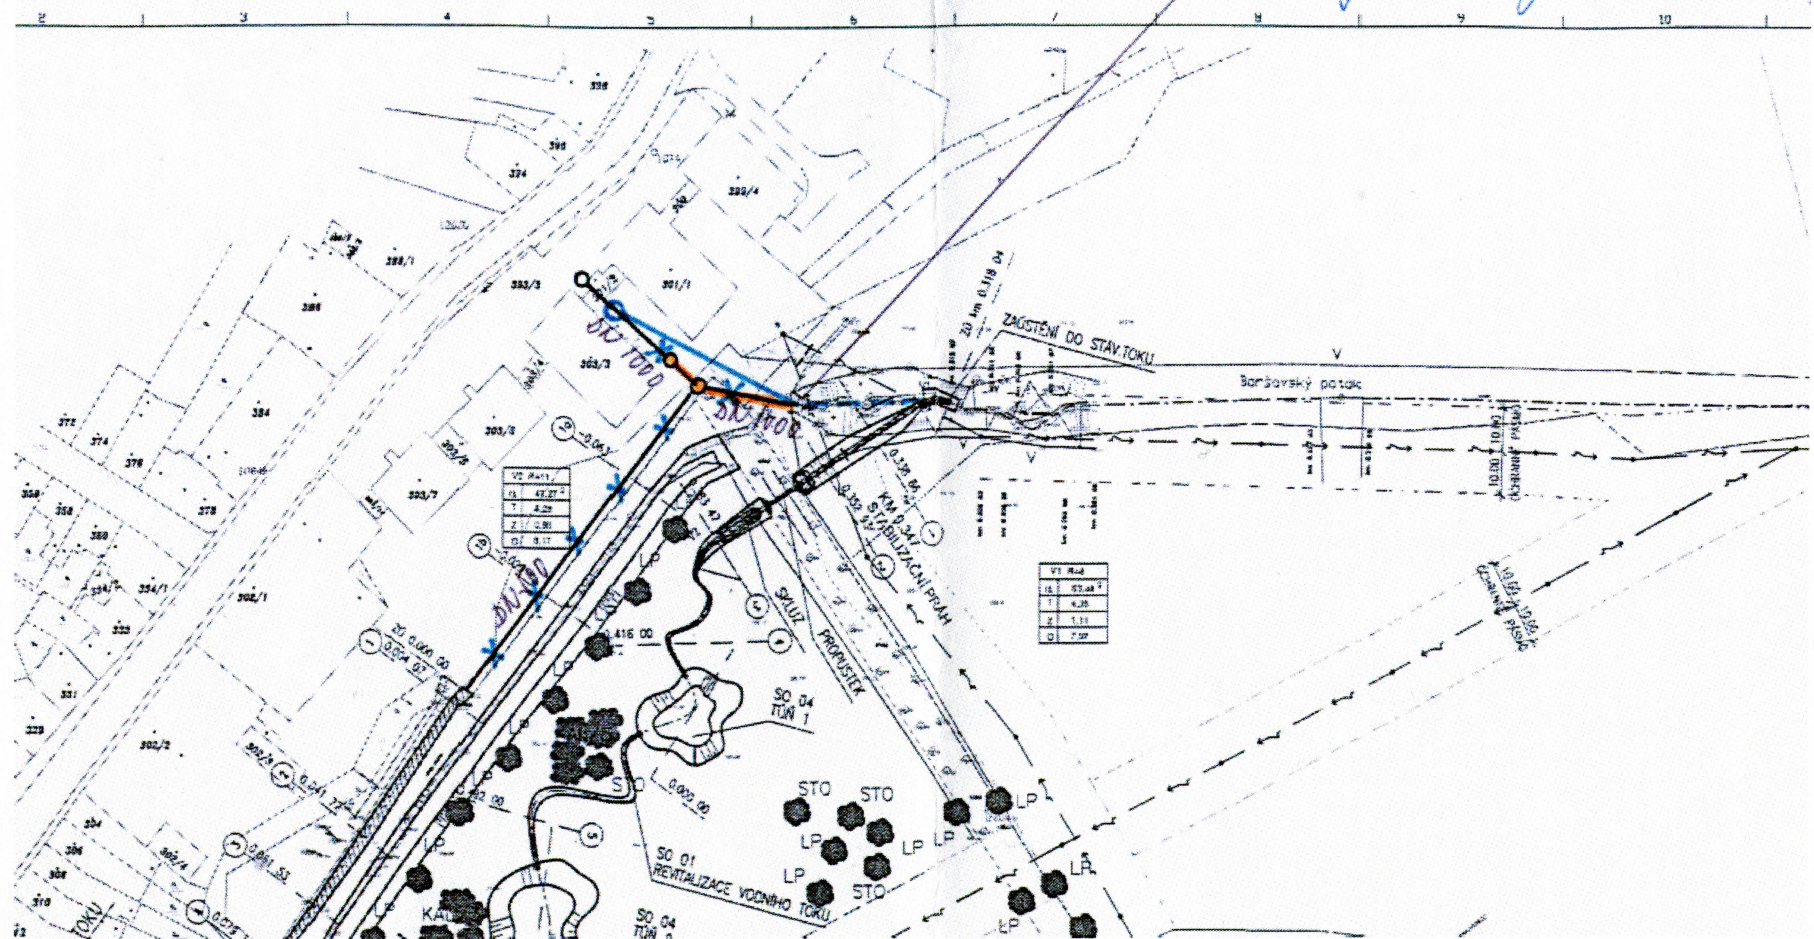



0 m



VHOS a.s. 100 m

VHOS, akciová společnost

Nádražní 1430/6

[T] +420 461 357 141/104

[F] +420 461 357 190

5/10

IČO: 48172901

DIČ: CZ48172901

e, zatrubnění

21.3.13 kúku chová